



KUSASI 299

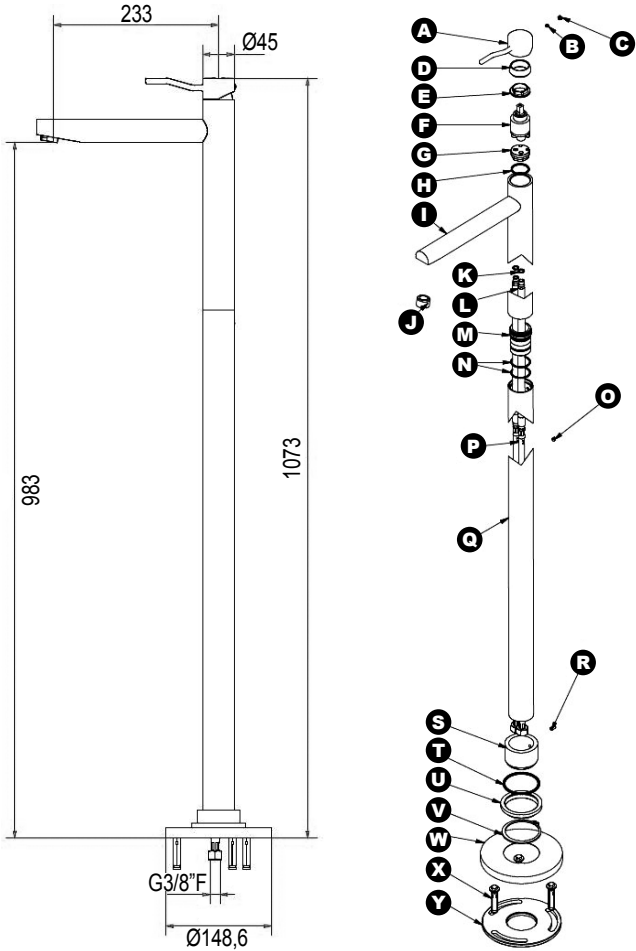

LISTA DEI COMPONENTI		
A Maniglia	J Aeratore	S Inserto tubo
B Grano inox	K O-ring	T O-ring
C Placchetta cromata	L Canne	U Anello
D Ghiera copertura	M Congiuntore	V Anello seeger
E Ghiera premi cartuccia	N O-ring	W Carter
F Cartuccia ceramica Ø35	O Grano inox	X Tassello
G Inserto adattatore	P Flessibile	Y Disco
H O-ring	Q Tubo	
I Corpo	R Grano inox	
COMPONENTS LIST		
A Handle	J Aerator	S Pipe insert
B Stainless steel stud bolt	K O-ring	T O-ring
C Chromed plaque	L Vertical pipes	U Ring
D Cover ring nut	M Coupler	V Snap ring
E Cartridge retainer ring nut	N O-ring	W Carter
F Ceramic cartridge Ø35	O Stainless steel stud bolt	X Expansion plug
G Adapter insert	P Hose	Y Disc
H O-ring	Q Pipe	
I Body	R Stainless steel stud bolt	
LISTE DES PIÈCES		
A Poignée	J Aérateur	S Insert tuyau
B Vis sans tête inox	K Joint torique	T Joint torique
C Plaquette chromée	L Embouts	U Bague
D Bague de base	M Élément de jonction	V Bague d'arrêt
E Bague de maintien cartouche	N Joint torique	W Carter
F Cartouche céramique Ø35	O Vis sans tête inox	X Cheville
G Pièce d'adaptation	P Flexible	Y Disque
H Joint torique	Q Tube	
I Corps	R Vis sans tête inox	

قائمة المكونات		
A مقبض	J تهوية	S حشية أنبوب
B حبيبة من الفولاذ الذي لا يصدأ	K حلقة O-ring	T حلقة O-ring
C صفيحة مطلية بالكروم	L قضبان	U حلقة
D حشية تغطية	M قطعة توصيل	V حلقة مفتوحة seeger
E حشية ضاغطة الخرطوشة	N حلقة O-ring	W كارتير (حماية)
F خرطوشة سيراميك قطر 35	O حبيبة من الفولاذ الذي لا يصدأ	X قابس
G حشية موامنة	P أنبوب مرن	Y قرص
H حلقة O-ring	Q أنبوب	
I جسم	R حبيبة من الفولاذ الذي لا يصدأ	

KUSASI 399

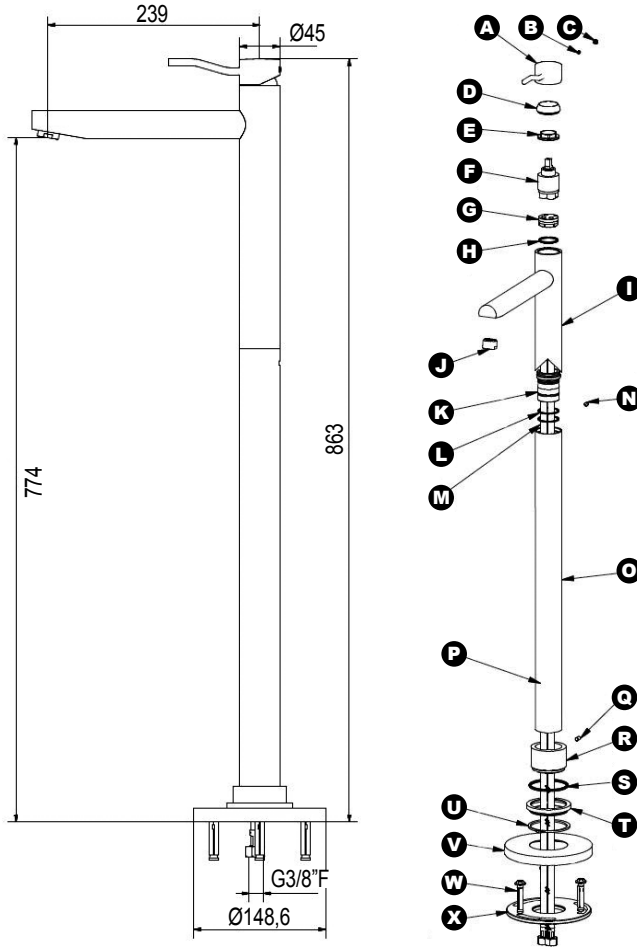

LISTA DEI COMPONENTI		
A Maniglia	I Corpo	Q Grano inox
B Grano inox	J Aeratore	R Inserto
C Placchetta	K Congiuntore	S O-ring
D Ghiera copertura	L O-ring	T Anello
E Ghiera premi cartuccia	M Canna	U Anello seeger
F Cartuccia ceramica Ø35	N Grano inox	V Carter
G Inserto adattatore	O Tubo	W Tassello
H O-ring	P Flessibile	X Disco

COMPONENTS LIST		
A Handle	I Body	Q Stainless steel stud bolt
B Stainless steel stud bolt	J Aerator	R Insert
C Plaque	K Coupler	S O-ring
D Cover ring nut	L O-ring	T Ring
E Cartridge retainer ring nut	M Vertical pipes	U Snap ring
F Ceramic cartridge Ø35	N Stainless steel stud bolt	V Carter
G Adapter insert	O Pipe	W Expansion plug
H O-ring	P Hose	X Disc

LISTE DES PIÈCES		
A Poignée	I Corps	Q Vis sans tête inox
B Vis sans tête inox	J Aérateur	R Insert
C Plaquette	K Élément de jonction	S Joint torique
D Bague de base	L Joint torique	T Bague
E Bague de maintien cartouche	M Embouts	U Bague d'arrêt
F Cartouche céramique Ø35	N Vis sans tête inox	V Carter
G Pièce d'adaptation	O Tube	W Cheville
H Joint torique	P Flexible	X Disque

قائمة المكونات		
A مقبض	I جسم	Q حبيبة من الفولاذ الذي لا يصدأ
B حبيبة من الفولاذ الذي لا يصدأ	J تهوية	R حشية
C صفيحة مطلية بالكروم	K قطعة توصيل	S حلقة O-ring
D حشية تغطية	L حلقة O-ring	T حلقة
E حشية ضاغطة الخرطوشة	M قصبة	U حلقة مفتوحة seeger
F خرطوشة سيراميك قطر 35	N حبيبة من الفولاذ الذي لا يصدأ	V كارتير (حماية)
G حشية موامنة	O أنبوب	W قابس
H حلقة O-ring	P أنبوب مرن	X قرص

KUSASI 299

PROVE DI PORTATA (38°C) - FLOW RATE TESTS (38°C)
TESTS DE DÉBIT (38°C) - (38°C) تجارب التفريغ

PRESSIONE bar PRESSURE bar PRESSION bar ضغط بار	USCITA ACQUA LT/MIN WATER OUTLET L/MIN SORTIE EAU L/MIN لترا/دقيقة خروج الماء	USCITA ACQUA SOLO CALDA LT/MIN HOT WATER ONLY UNIQUEMENT EAU CHAUDE ساخنة فقط
1		
2		
3		

KUSASI 399

PROVE DI PORTATA (38°C) - FLOW RATE TESTS (38°C)
TESTS DE DÉBIT (38°C) - (38°C) تجارب التفريغ


PRESSIONE bar PRESSURE bar PRESSION bar ضغط بار	USCITA ACQUA LT/MIN WATER OUTLET L/MIN SORTIE EAU L/MIN لترا/دقيقة خروج الماء	USCITA ACQUA SOLO CALDA LT/MIN HOT WATER ONLY UNIQUEMENT EAU CHAUDE ساخنة فقط
1		
2		
3		

KUSASI 800

PROVE DI PORTATA (38°C) - FLOW RATE TESTS (38°C)
TESTS DE DÉBIT (38°C) - (38°C) تجارب التفريغ

PRESSIONE bar PRESSURE bar PRESSION bar ضغط بار	USCITA ACQUA LT/MIN WATER OUTLET L/MIN SORTIE EAU L/MIN لترا/دقيقة خروج الماء	USCITA ACQUA SOLO CALDA LT/MIN HOT WATER ONLY UNIQUEMENT EAU CHAUDE ساخنة فقط
1		
2		
3		

KUSASI 800

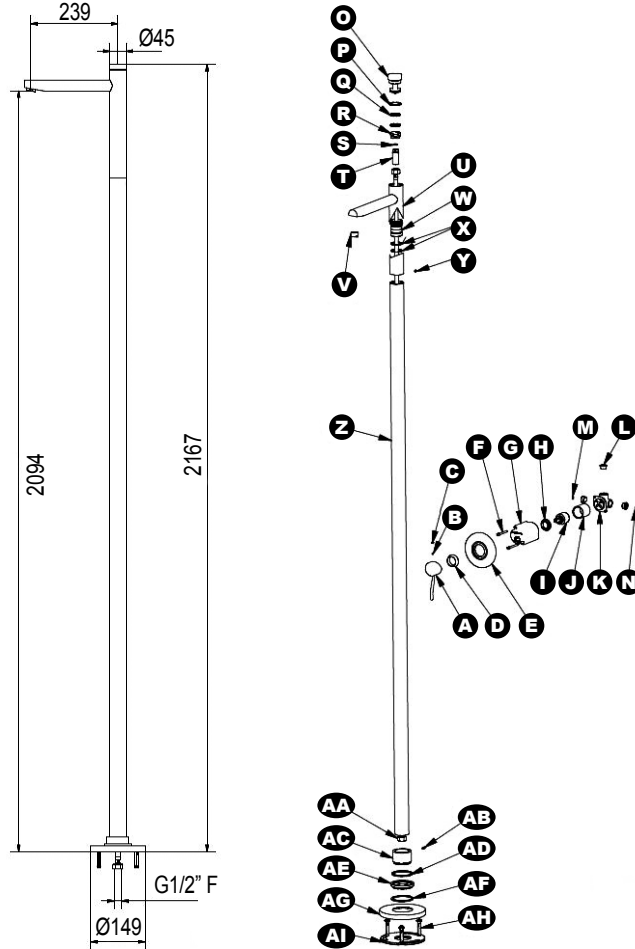

LISTA DEI COMPONENTI		
A Maniglia	M Bollino rosso	V Grano inox
B Grano inox	N Bollino blu	W Tubo
C Placchetta	O Tappo	X Flessibile
D Ghiera copertura	P O-ring	Y Grano inox
E Piastra	Q O-ring	Z Inserto
F Vite	R Inserto	AA O-ring
G Carter protezione	S O-ring	AB O-ring
H Ghiera premi cartuccia	T Gambo	AC Anello
I Cartuccia ceramica Ø35	U Corpo	AD Anello seeger
J Anello	V Aeratore	AE Carter
K Corpo	W Congiuntore	AG Tassello
L Tappo protezione	X O-ring	AI Disco

COMPONENTS LIST		
A Handle	M Red mark	V Stainless steel stud bolt
B Stainless steel stud bolt	N Blue mark	W Pipe
C Plaque	O Cap	X Hose
D Cover ring nut	P O-ring	Y Stainless steel stud bolt
E Plate	Q O-ring	Z Insert
F Screw	R Insert	AA O-ring
G Carter	S O-ring	AB O-ring
H Cartridge retainer ring nut	T Shank	AC Insert
I Cartuccia ceramica Ø35	U Body	AD Joint torique
J Ring	V Aerator	AE Bague
K Body	W Coupler	AG Bague d'arrêt
L Guard cap	X O-ring	AI Carter

LISTE DES PIÈCES		
A Poignée	M Pastille rouge	V Vis sans tête inox
B Vis sans tête inox	N Pastille bleue	W Tube
C Plaquette	O Bouchon	X Flexible
D Bague de base	P Joint torique	Y Vis sans tête inox
E Plate	Q Joint torique	Z Insert
F Vis	R Insert	AA Joint torique
G Carter	S Joint torique	AB Bague
H Bague de maintien cartouche	T Tige	AC Bague d'arrêt
I Cartouche céramique Ø35	U Corps	AD Carter
J Bague	V Aérateur	AE Cheville
K Corps	W Élément de jonction	AG Disque
L Bouchon de protection	X Joint torique	

قائمة المكونات		
A مقبض	M ملصق أحمر	V حبيبة من الفولاذ الذي لا يصدأ
B حبيبة من الفولاذ الذي لا يصدأ	N ملصق أزرق	W صفيحة مطلية بالكروم
C صفيحة مطلية بالكروم	O سدادة	X حشية تغطية
D حشية تغطية	P حلقة O-ring	Y صفيحة
E حشية	Q حلقة O-ring	Z برغي
F كارتير (حماية)	R حلقة O-ring	AA حشية
G حشية ضاغطة الخرطوشة	S حلقة O-ring	AB حشية
H خرطوشة سيراميك قطر 35	T ساق	AC حلقة مفتوحة seeger
I حلقة	U جسم	AD كارتير (حماية)
J جسم	V تهوية	AE قابس
K قطعة توصيل	W حشية موامنة	AG قرص
L حلقة O-ring	X حشية	

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
البيانات الفنية

Pressione dinamica minima: _____ 0.5 bar
Pressione di esercizio massima: _____ 5 bar
Pressione di esercizio raccomandata: _____ 1-5 bar
Si raccomanda di utilizzare un riduttore di pressione,
se all'interno dell'impianto si hanno pressioni statiche superiori a 5 bar.
Temperatura massima acqua calda: _____ 80°C

Minimum dynamic pressure: _____ 0.5 bar
Maximum operational pressure: _____ 5 bar
Recommended operational pressure: _____ 1-5 bar
It is recommended to use a pressure reducer,
if inside the waterpipes there are static pressure superior to 5 bar
Maximum hot water temperature _____ 80°C

Pression dynamique mini.: _____ 0.5 bar
Pression maxi. d'exercice: _____ 5 bar
Pression d'exercice recommandée: _____ 1-5 bar
Il est recommandé d'utiliser un réducteur de pression en cas
de pressions statiques supérieures à 5 bars dans l'installation.
Température maxi. eau chaude: _____ 80°C

أدنى ضغط ديناميكي: 0.5 بار
أقصى ضغط تشغيل: 5 بار
ضغط التشغيل الأمثل: 1-5 بار
ينصح باستخدام نقاصة ضغط، في حال وجود ضغط ساكن أعلى من 5 بار داخل التجهيزات.
أقصى حرارة للماء الساخن: 80 درجة مئوية